


System TS-02

Dach skośny
 Blacha trapezowa
 Mocowanie do blachy





Ⓣ ■ PV-11025, PV-11029 aluminium mostek trapezowy H40, H60 CLIP-ON L300	ⓑ ■ PV-13020÷13022 aluminium klema końcowa: H35, H40, H45	ⓒ ■ PV-13004 aluminium klema środkowa	Ⓝ ■ PV-15021 blachowkręt ø6x25 z podkładką EPDM
ⓖ ■ PV-15009 nakrętka nierdzewna kwadratowa M8	ⓓ ■ PV-15002 śruba imbusowa do klemy końcowej M8x30	ⓔ ■ PV-15003÷15006 śruba imbusowa do klemy środkowej M8x35/40/45/50	ⓕ ■ PV-15008 podkładka nierdzewna sprężysta ø8
		Ⓡ ■ PV-14000 klips do 2 kabli solarnych	

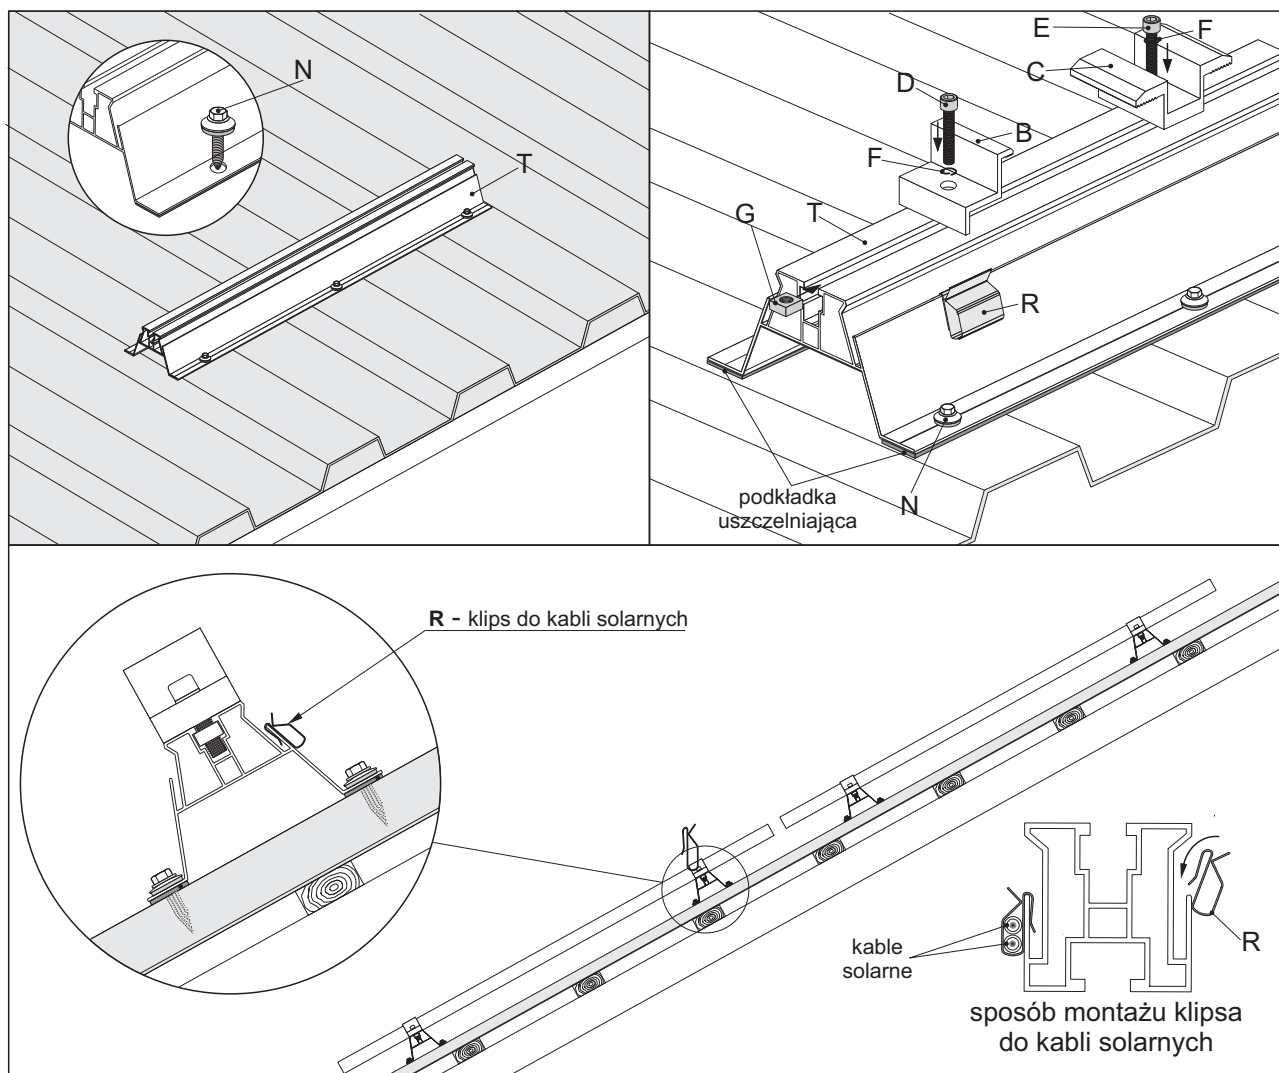

System TS-02

Mocowanie mostków trapezowych CLIP-ON

- **Układ paneli pionowy i poziomy** – 1 mostek trapezowy, mocowany do blachy trapezowej za pomocą minimum 4 wkrętów do blachy; 4 mostki podpierają 1 panel, 6 mostków podpira 2 panele, 8 mostków podpira 3 panele itd.; max. wymiary paneli: 2100 x 1100 mm.

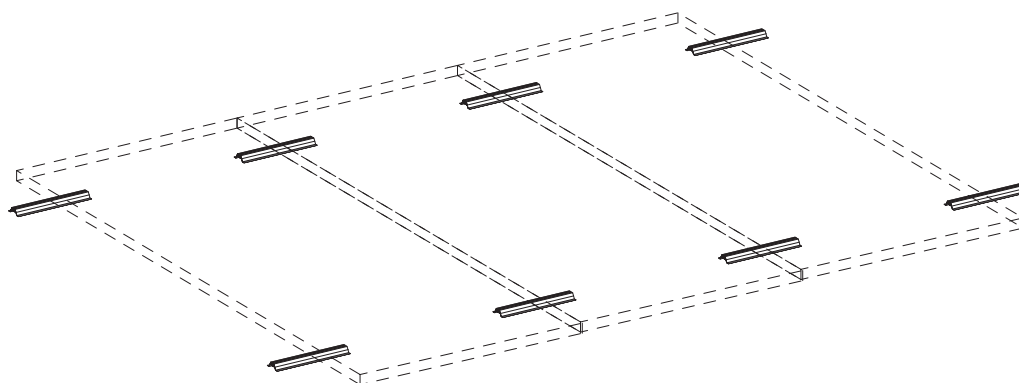

Ogólne założenia projektowe

- Klasa wykonania konstrukcji: EXC1.
- Klasy tolerancji: 1 wg PN-EN 1090-2+A1:2012, EN 1090-3:2008, EN 755-9.
- Kategoria korozyjności środowiska: C3 dla aluminium i C5 dla stali nierdzewnej.
- Klasa trwałości elementów aluminiowych: klasa B wg EN 1999-1-1, min. 20 lat.
- Otwory wykrawane zgodnie z PN-EN 1090-2+A1:2012, PN-EN 1090-3:2008.
- Elementy ze stali austenitycznej gięte na zimno.
- Dach jednospadowy i dwuspadowy. Spadek połaci od 0° do 60°.
- Nie przewiduje się mocowania paneli w odległości mniejszej niż $e/10$ od krawędzi dachu, gdzie „e” równa się mniejszej z wartości b i $2x_h$ (b = mniejszy z wymiarów budynku w rzucie, h = wysokość).
- W przypadku stwierdzenia obniżonej jakości elementu, która może wpłynąć na jej parametry użytkowe lub nośność należy je wymienić na nowe, lub odpowiednio zabezpieczyć.